


100277



3 repuestos de módulo de agarre para 1011x y 1013x, Lima

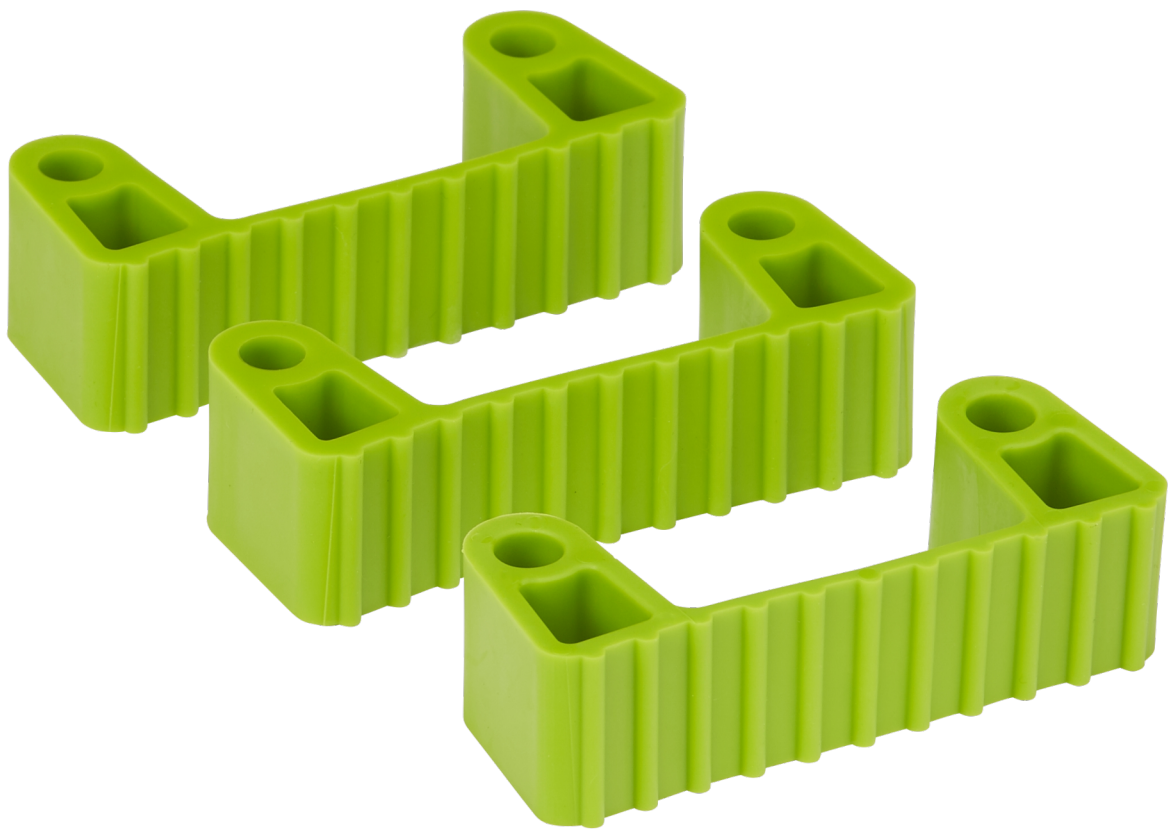

3 repuestos de módulo de agarre para 1011x, sistema de soporte de pared
higiénico, Hi-Flex y para 1013x, módulo de banda de agarre.

Datos técnicos

| | |
|---|----------------|
| Número de Artículo | 100277 |
| Material | TPE Goma |
| Símbolo de reciclaje "7", Varios tipos de plásticos | Si |
| Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos ¹ | No |
| Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación) | Si |
| Material prima probada por la FDA (21) ¹ | Si |
| Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos | Si |
| Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) | Si |
| Complies with California Proposition 65 | Si |
| Cumple con Halal y Kosher | Si |
| PFAS, ftalatos y BPA están añadidos intencionalmente | No |
| Cantidad por Caja | 20 Pzas. |
| Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180-200 cm) | 2880 Pzas. |
| Quantity Per Layer (Pallet) | 320 Pzas. |
| Caja Longitud | 293 mm |
| Caja Ancho | 190 mm |
| Caja Altura | 175 mm |
| Longitud/Profundidad | 120 mm |
| Ancho | 100 mm |
| Altura | 24 mm |
| Peso Neto | 0.04265 kg |
| Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4") Weight bag (Recycling Symbol "4") LDPE ≥ PCR 30% | 0.005 kg |
| Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP) | 0.006 kg |
| Tare total | 0.011 kg |
| Peso Bruto | 0.05 kg |
| Metro cúbico | 0.000288 M3 |
| Temperatura de esterilización recomendada (autoclave) | 121 °C |
| Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas) | 93 °C |
| Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos) | 40 °C |
| Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos) | 80 °C |
| pH mín. de concentración durante el uso | 2 pH |
| pH máxi. de concentración durante el uso | 10.5 pH |
| Codigo GTIN-13 | 5705022036062 |
| Codigo GTIN-14 | 15705028036056 |

Código de mercancía

39241000

País de Origen

Dinamarca

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.

1. Consulte la Declaración de Conformidad para más información sobre el contacto con alimentos